

fosse toutes eaux maxi-rac* 4000 L


A PREFILTRE AVEC TAMPONS RAC




A la livraison, le tampon est non sécurisé (les 2 pattes ne sont pas dans l'alignement des encoches du tampon) afin de faciliter son démontage.



A la mise en service, ne pas oublier de sécuriser le tampon en positionnant les pattes dans l'alignement des encoches du tampon. Les 2 pattes seront solidement serrées à l'aide d'une clé BTR de 6 (non fournie). Pour la sécurisation du tampon sur rehausse, consulter la fiche du Kit de sécurisation, code : 110399.

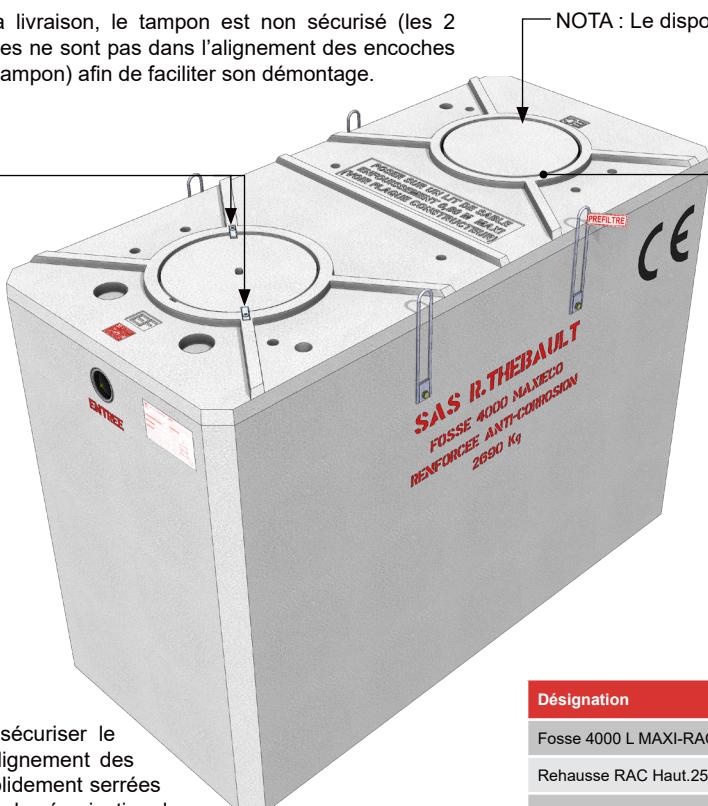

Désignation	Code article	Masse (Kg)
Fosse 4000 L MAXI-RAC	117040	2690
Rehausse RAC Haut.250	150359	46
Rehausse RAC Haut.150	150358	28,8
Tampon RAC	150360	18

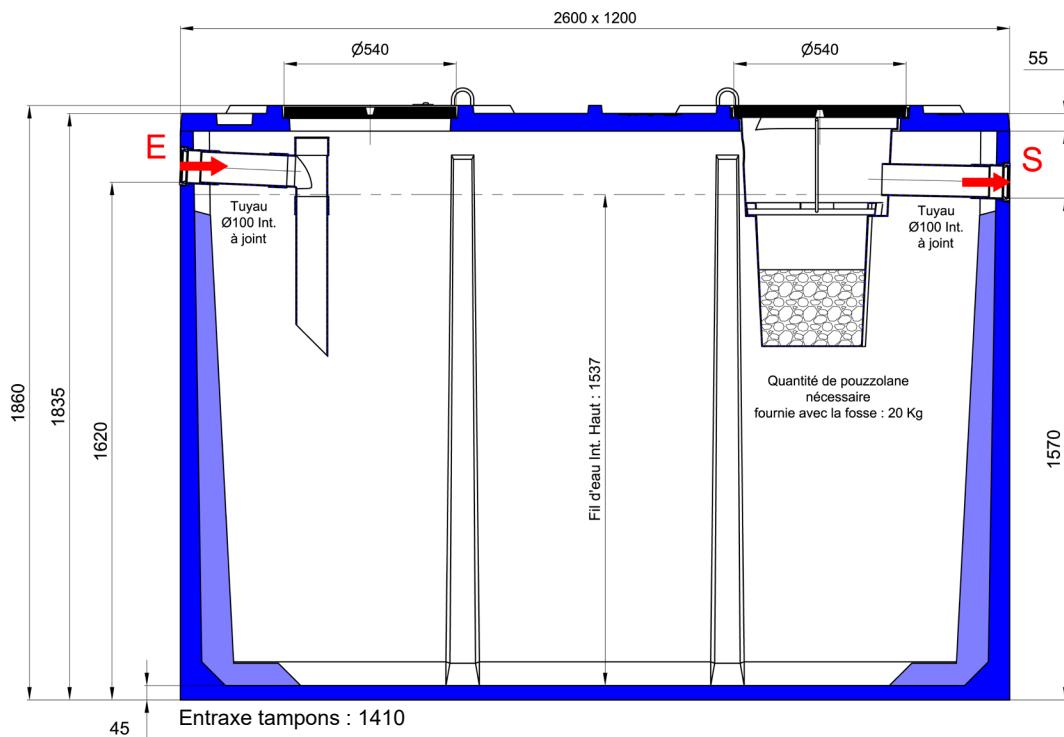

* R.A.C. : Renforcement anti-corrosion par traitement spécifique du béton sur les parties non immergées de la fosse ainsi que sur les rehausse et tampons. Cependant, la pose de la ventilation doit se faire conformément au DTU 64.1

N.B. : Enfouissement jusqu'à 0,80 m. Cet Appareil est conçu pour le traitement des eaux vannes et domestiques. Toute autre utilisation nécessiterait l'autorisation préalable du constructeur formulée par écrit. Pour la pose de cet appareil, se reporter à la notice d'installation Réf. TE12 et au DTU 64.1 P 16-603



THEBAULT
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Version du 16/06/2020